

Primerjava položnic v Občini Nazarje– predvidene spremembe cen v letu 2025

Vezano na pripravljene elaborate za oblikovanje cen GJS v Občini Nazarje vam v nadaljevanju podajamo primerjavo položnic med obstoječim obračunom in obračunom na osnovi povišanj, ki so predvidena v elaboratih.


Primer 1: Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod in javno kanalizacijo (poraba 10 m³ na mesec)

Naziv	količine	EM	Pred spremembo			Po spremembi			Razlika
			cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Oskrba s pitno vodo				15,4778	16,9482		15,3563	16,8151	-0,13
Omrežnina voda	1	MES	6,0508	6,0508	6,6256	5,9293	5,9293	6,4926	-0,13
Vodarina	10	m ³	0,9427	9,4270	10,3226	0,9427	9,4270	10,3226	0,00
Odvajanje odpadne vode				8,2547	8,9887		8,7793	9,5632	0,57
Omrežnina odvajanja	1	MES	3,8587	3,8587	4,2253	3,9583	3,9583	4,3343	0,11
Odvajanje odpadne vode-storitev	10	m ³	0,3868	3,8680	4,2355	0,4293	4,2930	4,7008	0,47
Okoljska dajatev odpadne vode	10	m ³	0,0528	0,5280	0,5280	0,0528	0,5280	0,5280	0,00
Čiščenje odpadne vode				14,8076	16,2143		15,0475	16,4770	0,26
Omrežnina čiščenje	1	MES	6,5726	6,5726	7,1970	6,8125	6,8125	7,4597	0,26
Čiščenje odpadne vode	10	m ³	0,8235	8,2350	9,0173	0,8235	8,2350	9,0173	0,00
SKUPAJ				38,5401	42,1512		39,1831	42,8553	0,70

Povišanje v odstotku **1,7%**

Mesečni vpliv na povišanje je 0,70 EUR z DDV oziroma 1,7 % povišanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz povišanja in nove višine položnice po prejemnikih:

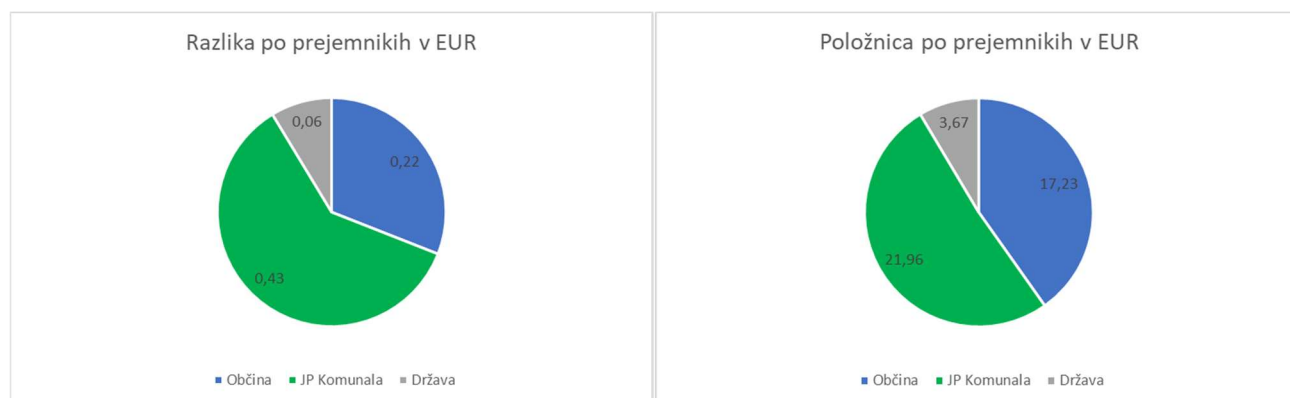


Primer 2: Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod in javno kanalizacijo (poraba 20 m³ na mesec)

			Pred spremembo			Po spremembi			Razlika
Naziv	količine	EM	cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Oskrba s pitno vodo				24,9048	27,2708		24,7833	27,1377	-0,13
Omrežnina voda	1	MES	6,0508	6,0508	6,6256	5,9293	5,9293	6,4926	-0,13
Vodarina	20	m ³	0,9427	18,8540	20,6451	0,9427	18,8540	20,6451	0,00
Odvajanje odpadne vode				12,6507	13,7522		13,6003	14,7920	1,04
Omrežnina odvajanja	1	MES	3,8587	3,8587	4,2253	3,9583	3,9583	4,3343	0,11
Odvajanje odpadne vode-storitev	20	m ³	0,3868	7,7360	8,4709	0,4293	8,5860	9,4017	0,93
Okoljska dajatev odpadne vode	20	m ³	0,0528	1,0560	1,0560	0,0528	1,0560	1,0560	0,00
Čiščenje odpadne vode				23,0426	25,2316		23,2825	25,4943	0,26
Omrežnina čiščenje	1	MES	6,5726	6,5726	7,1970	6,8125	6,8125	7,4597	0,26
Čiščenje odpadne vode	20	m ³	0,8235	16,4700	18,0347	0,8235	16,4700	18,0347	0,00
SKUPAJ				60,5981	66,2546		61,6661	67,4241	1,17
Povišanje v odstotku									1.8%

Mesečni vpliv na povišanje je 1,17 EUR z DDV oziroma 1,8 % povišanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz povišanja in nove višine položnice po prejemnikih:

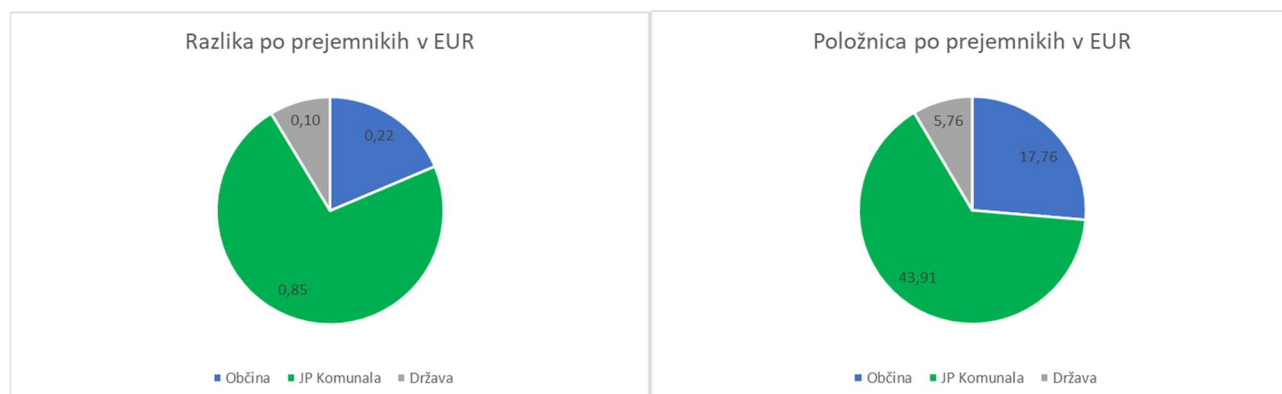

Primer 3: Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod in imajo greznico (poraba 10 m³ na mesec)


Enako povišanje velja tudi za tiste uporabnike, ki imajo male komunalne čistilne naprave – razlika je samo v skupnem znesku položnice, zaradi višine okoljske dajatve. Glede na to, da se višina okoljske dajatve ne spreminja tega primera ne prikazujemo posebej.

Naziv	količine	EM	Pred spremembo			Po spremembi			Razlika
			cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Oskrba s pitno vodo				15,4778	16,9482		15,3563	16,8151	-0,13
Omrežnina voda	1	MES	6,0508	6,0508	6,6256	5,9293	5,9293	6,4926	-0,13
Vodarina	10	m ³	0,9427	9,4270	10,3226	0,9427	9,4270	10,3226	0,00
Odvajanje odpadne vode				5,2830	5,2830		5,2830	5,2830	0,00
Okoljska dajatev odpadne vode	10	m ³	0,5283	5,2830	5,2830	0,5283	5,2830	5,2830	0,00
Čiščenje odpadne vode-greznice				6,0593	6,6349		6,0941	6,6730	0,04
Omrežnina greznice	1	MES	0,7663	0,7663	0,8391	0,8011	0,8011	0,8772	0,04
Greznica prevzem in ravnanje z blatom	10	m ³	0,5293	5,2930	5,7958	0,5293	5,2930	5,7958	0,00
SKUPAJ				26,8201	28,8661		26,7334	28,7712	-0,09

Povišanje v odstotku -0,3%

Mesečni vpliv na znižanje za 0,09 EUR z DDV oziroma 0,3 % znižanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz znižanja in nove višine položnice po prejemnikih:

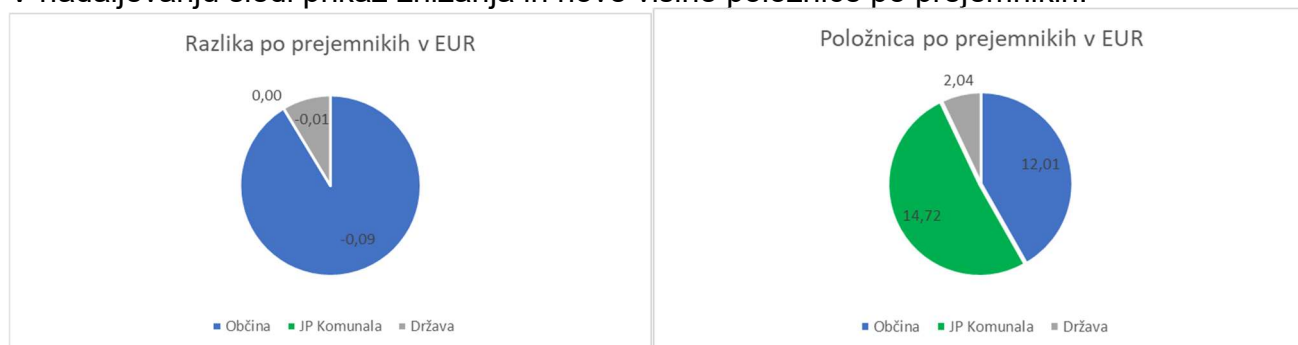


Primer 4: Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod in imajo greznico (poraba 20 m³ na mesec) – smiselno enako velja za uporabnike z MKČN

Naziv	količine	EM	Pred spremembo			Po spremembi			Razlika
			cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Oskrba s pitno vodo				24,9048	27,2708		24,7833	27,1377	-0,13
Omrežnina voda	1	MES	6,0508	6,0508	6,6256	5,9293	5,9293	6,4926	-0,13
Vodarina	20	m ³	0,9427	18,8540	20,6451	0,9427	18,8540	20,6451	0,00
Odvajanje odpadne vode				10,5660	10,5660		10,5660	10,5660	0,00
Okoljska dajatev odpadne vode	20	m ³	0,5283	10,5660	10,5660	0,5283	10,5660	10,5660	0,00
Čiščenje odpadne vode-greznice				11,3523	12,4308		11,3871	12,4689	0,04
Omrežnina greznice	1	MES	0,7663	0,7663	0,8391	0,8011	0,8011	0,8772	0,04
Greznica prevzem in ravnanje z blatom	20	m ³	0,5293	10,5860	11,5917	0,5293	10,5860	11,5917	0,00
SKUPAJ				46,8231	50,2675		46,7364	50,1726	-0,09

Povišanje v odstotku -0,2%

Mesečni vpliv na znižanje je 0,09 EUR z DDV oziroma 0,2 % znižanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz znižanja in nove višine položnice po prejemnikih:

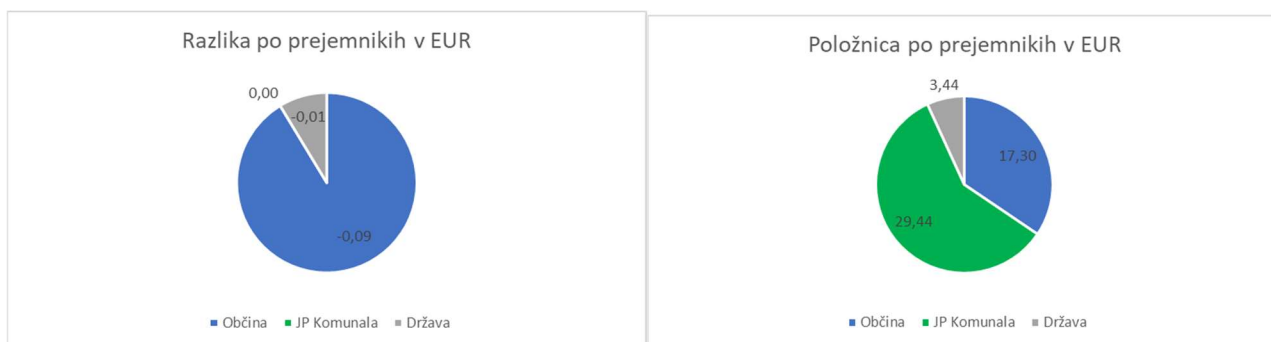

Primer 4: Uporabniki, ki imajo lastni vodovod in imajo greznico – smiselno enako velja za uporabnike z MKČN

Prikazan je primer za gospodinjstvo z 2 osebama. Glede na to, da se uvede oziroma spremeni samo omrežnina, ki pa ni odvisna od števila prijavljenih oseb, ostalih primerov ne prikazujemo.

			Pred spremembo			Po spremembi			Razlika
Naziv	količine	EM	cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Odvajanje odpadne vode				4,7547	4,7547		4,7547	4,7547	0,00
Okoljska dajatev odpadne vode	9 m³		0,5283	4,7547	4,7547	0,5283	4,7547	4,7547	0,00
Čiščenje odpadne vode-greznice				5,5300	6,0554		5,5648	6,0935	0,04
Omrežnina greznice	1 MES		0,7663	0,7663	0,8391	0,8011	0,8011	0,8772	0,04
Greznica prevzem in ravnanje z blatom	9 m³		0,5293	4,7637	5,2163	0,5293	4,7637	5,2163	0,00
SKUPAJ				10,2847	10,8101		10,3195	10,8482	0,04
Povišanje v odstotku									0,4%

Mesečni vpliv na povišanje je 0,04 EUR z DDV oziroma 0,4 % povišanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz povišanja in nove višine položnice po prejemnikih:



Mozirje, 27. 3. 2025
Pripravila: Mirjana Sevčnikar